

PJESA I E KONTRATËS:

KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: Komuna e Lipjanit përfaqësuar nga drejtori i Drejtorisë së Prokurimit z.Adem Duriqi (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

[Emri Kontraktuesit]-NTSH"DINO" – Konjuh-Lipjan që përfaqësohet nga Ramadan Salihu (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë

Titulli: **Rikonstruimi i rrugës Magurë - Blinaj.**

me numër identifikues: 613 17 020 511

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është: **Rikonstruimi i rrugës në fshatin Magurë - Blinaj-me gjatësi L= 3195 m. Kontratë tri vjeqare, Shenjzimi, inqizimi gjeodezik i parcellës Në tërsi dhe bartja e pikave në terren në bashkëpunim me organin mbikqyes.Operatori është i obliguar që gjatë gjithë kohës të ketë gjeodet në terren, për percjelljen e punimeve me kordinatë gjeodezike sipas detajeve në projekt. etj, sipas paramasës dhe parallogarit nga dosja e tenderit**

1.1 Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi përgjithshëm i punëve për Rikonstruimi i rrugës Magurë - Blinaj është në shifra: 497,971.41€; apo shprehur me fjalë katerqind e nëntëdhjet e shtatmije e nëntëqind e shtatëdhjet e një/ Euro/e njezet e katerdhjet e një/ cent/.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Rishikimi i çmimeve nuk pranohet ndryshimi i çmimit dhe do të paguhet vetëm shuma e cekur në nenin 2.1.Në rast se paraqiten pengesa të cilat duhet eliminuar patjetër pa realizimin projektit do të rregullohet me aneks kontratë.2.4Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogarit);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe

fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Ramadan Salihu	Emri:	Adem Duriqi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Drejtor i Prekurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26.07.2017	Data:	26.07.2017
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë

person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe kofidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose prit se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar, ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikimet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk

duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20

Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21

Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do të paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22

Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23

Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24

Përfundimet dhe Certifikata e pranimi të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimi të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimi të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certificate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimi të kësaj Certificate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25

Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit te Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët te cilat duhen ti paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikojë cilëndo pagesë finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren te meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do ti paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshojë certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në: a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës. 26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpiqet të shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend

punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paraparshikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjë nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas

kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VEÇANT

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet / Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
-------------------------------------	---

Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë, <i>gjuha shqipe</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit; (ii) të personave të tjerë
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është: Valzim Mziu
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. Gjatë vitit 2017 do të kryhen punë në vlerë prej 100000.00€ gjatë vitit 2018 do të kryhen punë në vlerë prej 200000.00€ dhe pjesa tjetër do të kryhet gjatë vitit 2019 më së voni deri më 30 tetor.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve - Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë- Kontrate 3 vjeqare punimet do të përfundojnë sipas ndarjeve të mjeteve nga MI
Përmirësimi i defekteve	13.1	5 Vite Përveq garancionit të rregullt 1 vjeqar pas pranimit teknik duke siguruar garancion bankar 10 % nga vlera e kontratës Kërkohet deklaratë mbi garancionin e cilësisë së punës dhe mallrave në kohëzgjatje 5 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompenzim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të fakturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Në rast të konzorciumit kjo deklaratë ipet në emër të liderit të konzorciumit. Në rast të konzorciumit kjo deklaratë ipet në emër të liderit të konzorciumit.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.02% e vlerës së kontratës /për dit. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.

Parapagimi	20.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka parapagim
pagesa		Pagesat do të bëhen: sipas situacioneve të përfunduara në teren dhe të pranuar nga menaxheri i kontratës deri sa të arrijn shumën 90% të kontratës , ndërsa pjesa e mbetur prej 10% do t'i paguhet pas lëshimit të Certifikatës për përdorim.
Mbajtja e Parasë	21.1	10 % e vlerës së kontratës 12 muaj pas pranimit teknik e cila mund të jetë: në formë të sigurimit bankar apo kompani e licencuar e sigurimit]
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% të vlerës së kontratës, shprehur në shifra 49797.14 € e cila paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës në kohë zgjatje prej 31 muajve(30 ditë pas përfundimit të punimeve) dhe nëse kontraktuesi për shkak të ndryshme dhe të pa justifikueshme nuk i përmbahet planit dinamik , apo refuzon urdhëratë e menaxherit të kontratës do të konfiskohet siguria e ekzekutimit., nëse nuk ka vërejtje gjatë kësaj kohe në punët e kryera, kontraktuesit do t'i kthehet siguria e ekzekutimit.
Pagesa e shkëputjes së kontratës	27.1	d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit; e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrijn t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit; f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shumën minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet. 26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për rastet e tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës. 26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje. 26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	mosmarrëveshjet eventuale do t'i zgjidhin komisioni i formuar nga të punësuarit të autoritetit kontraktues dhe stafi menaxherial i kontraktuesit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <u>[Gjykata Supreme e Kosovës]</u> në pajtim me ligjin në Kosovë.ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <u>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</u> në pajtim me <u>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</u>.
--	------	---

PJESA II. PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Projekti për asfaltimin e rrugës Magure-Blinajë
L=3195.0 m'

A	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmim/njësi	Vlera në €
1	Shenhezimi, inqizimi gjeodezik i parcellës Në tërsi dhe bartja e pikave në terren në bashkëpunim me organin mbikqyrës. Operatori është i obliguar që gjatë gjithë kohës të ketë gjeodetën në terren, për percjelljen e punimeve me koordinatë gjeodezike sipas detajeve në projekt. Detyrat e gjeodetit do të jenë : a. Inqizimi i gjendjes egzistuese b. Inqizimi i gjendjes pas germimit (Krijimi i sipërfaqeve dhe krahasimi me gjendjen egzistuese-nxjerrja e sasive të germimit). c. Inqizimi i sipërfaqes pas materialit mbushës dhe stresave tjera të zhavorit-krijimi i sipërfaqeve, kalkulimi i sasive. d. Piketimi i trupit shtetror të rrugës-vendosja e kufinjve me parcela private, si dhe percjellja në vazhdimësi e projekti sa her që paraqiten problemet në terren (pikat kadastrale sigurohen nga Komuna gratis)	m'	3,195.00	0.10	319.50
2	Furnizimi, montimi dhe rregullimi i zyreve të përkohshme në vendin e ndërtimit, zyrat duhet të plotësojnë kushtet standarte për punë.	copë	1.00	50.00	50.00
3	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantjerit. Furnizimi me material dhe ndërtimi WC-se se	cope	1.00	50.00	50.00

	perkoshme.				
4	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	komplet	1.00	150.00	150.00
5	Transporti I mjeteve, stabilimenteve dhe paisjeve tjera per punë	komplet	1.00	50.00	50.00
6	Demolimi dhe largimi i rrethojave ekzistuese, gardhit gjelbrues, mureve dhe pengesave tjera pergjat tere trasese, materiali I demoluar transportohet ne deponi legale .	m'	3,195.00	0.10	319.50
7	Tek pjesa e varrezave duhet te largohet me kujdes rrethoja e egzistuese, te zhvendoset per 1m gjersi deri ne lirimin e hapsires se lire per egzekutimin e trupit te rruges	m'	630.00	0.50	315.00
8	Hapja e vendeve për betonimin e shtyllave të rrethojës. Hapja duhet të jetë çdo 2.50m sipas Detail 2 rrethojës dhe specifikimit teknik.	cope	255.00	0.30	76.50
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i gardhit mbrojtës (I plastifikuar me ngjyr te gjelbert) dimension: 1.00x1.50m dhe profilin Ø5 mm (sipas dizajnit, detalev dhe specifikimit teknik)., të jetë e ngjyrosur me minium dhe ngjyrë, sipas detajeve të dhëna.	m'	630.00	2.50	1,575.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës hyrëse me dim: 4.00 x2.0 m, nga i njëjti material si gardhi (sipas dizajnit, detalev dhe specifikimit teknik)., të jetë e ngjyrosur me minium dhe ngjyrë, sipas detajeve të dhëna.	copë	4.00	25.00	100.00
11	Gërmimi i dheut i kategorisë së III dhe te V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m³	25,879.00	1.50	38,818.50
12	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm² me cilinder me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm²-Te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per arritje te kesaj ngjeshmerie nuk lejohet te kalohet ne fazen tjeter)	m²	28,755.00	0.20	5,751.00

	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2 (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per finalizim te ketij pozicioni nuk lejohet te kalohet ne fazen tjeter)	m ³	23,040.00	3.00	69,120.00
13	Punimi i bankinave me gjersi 0.80m', me material jokoherent të sjellur nga huaza nga largësia deri 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje	m ³	600.00	3.00	1,800.00
14	Te behet furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e reres se imet nen dhe mbi gjeotekstil fraksion 0-4 mm ne trashesi T= 5+5 cm per vendosjen e gjeotekstit	m ²	28,755.00	0.50	14,377.50
15	Te behet furnizimi dhe shtrirja e Geotekstit 200 g/m3 ne mes shtresave te reres se imet	m ²	28,755.00	0.50	14,377.50
16	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese në trotuare nga Kubzat e betonit me trashesi prej 8 cm. Pllakat duhen të furnizohen me teksturen dhe specifikat e materialit te zgjedhura nga investitori.	m ²	5,751.00	6.00	34,506.00
17	Vendosja e skajorëve 18/24 ,C-35/40 M100 të ngritur në shtresen e betoni. Demolimi i skajorëve ekzistues të parashihet në cmim, si dhe kthimi I tyre ne gjendjen e me parshme		3,200.00	5.00	16,000.00
18	Vendosja e skajorëve 10/20 ,C-35/40 M100 të ngritur në shtresen e betoni. Demolimi i skajorëve ekzistues të parashihet në cmim, si dhe kthimi I tyre ne gjendjen e me parshme		3,200.00	3.00	9,600.00
19	Ujembledhsat se bashku me puseta dhe gypat per kalim te ujrave nga trupi I rruges ner trotuare e direkt ne kanal. Sipas detajeve ne projekt	cope	10.00	80.00	800.00
20	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=25cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2 (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per finalizim te ketij pozicioni nuk lejohet te kalohet ne fazen tjeter)	m ³	7,188.00	3.00	21,564.00
21	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, me ngjeshje me cilinder me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat	m ³	4,313.00	3.00	12,939.00
22					

	duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm ² -Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per finalizim te ketij pozicioni nuk lejohet te kalohet ne fazen tjeter)				
23	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi t=7 cm,duke perfshi edhe kyqjet sekondare te rrugeve	m ²	16,175.00	4.90	79,257.50
24	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi t=7 cm,per stazen e ciklisteve sipas detajeve ne projekt	m ²	3,840.00	4.90	18,816.00
25	Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave nga betonarmeja Ø500mm per qarkullim te ujit neper kanal dhe nga njera ane e rrugës ne tjetren.Ne qmim te kalkulohen germimi i dheut me largim, mbulim me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø8-10/10cm. Gajtesia mesatare e nje leshese 10 m'	cope	24.00	20.00	480.00
26	Punimi I lëshesave Gypore nga betoni C25/30 me diameter Ø 400 mm,sipas detajeve ne projekt, te deshmuara me ateste.	m'	250.00	12.00	3,000.00
27	Punimi i kokave te lëshesave si ne pos e me siperm per lëshesat me diameter 400 dhe sipas detajeve ne projekt,me beton te klases C25/30.Armatura rrjet Ø8-10/10cm. te deshmuara me ateste	m ³	83.00	50.00	4,150.00
28	Hapja e kanaleve pergjat rruges ne te dy anet e rruges,ne ato pjese ku eshte e mundshme te behet hapja e tyre,me dim 80*50 cm'	m ³	2.556.00	0.80	2,044.80
29	Te rregullohen ngrihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfaltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga materiali kompozit (UC MH 201) me bazament betonarme C-25/30. Te kalokulohet komplet per copë.	cope	61.00	5.00	305.00
30	Dislokimin e shtyllave ekzistuese dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes .	copë	34.00	10.00	340.00

	vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV).				
31	Demontimi dhe montimi i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	34.00	6.00	204.00
TOTAL PUNET RRUGORE					€ 351,256.30

LËSHESA PLLAKORE					
B	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	LËSHESA PLLAKORE				
1.1	Shenimi dhe piketimi i leshesës pllakore si dhe përcjellja e niveletës gjatë punimit.	copë	1.00	50.00	50.00
PIKETIMI				Gjithsej:	50.00

2	PUNIMET E DHEUT				
2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV me ngarkim dhe bartje në deponi në gj. m 5.0 km	m³	850	0.8	680.00
2.3	Përpunimi i shtratit-Pastrimi i shtratit të rrjedhës së lumëjveku do të punohen kjo leshesë Pllakore, në distancë 100 m mbi dhe 100 poshtë, me gjersi të kanaleve 5.0- 8.0 m, dhe thellsi mesatarisht 1.5-2.0 m'	m'	800	0.2	160.00
PUNIMET E DHEUT				Gjithsej:	840.00

3	PUNIMET E BETONIT				
3.1	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krahë, trareve, soletës kaluese, pllakave kapërcyese të klases C-25/30. Në çmimi hyjnë edhe kallupimi.	m³	180	50	9,000.00
3.2	Transporti, furnizimi dhe vendosja e betonit të varfer C-12/15 t=10cm nën tabanin e themeleve, mbi hidroizolim në mbi soletë, si dhe nën pllakat kulluese	m³	18	40	720.00
3.3	Rrafshimi i nënbazës së themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	242	0.1	24.20
3.4	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm për punim të bazës të shputave të themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 80 MPa	m³	138	3	414.00
3.5	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor në thasë të fraksionit IV (afër mureve të vendoset në thasë prej rrjete)	m³	110	3	330.00
3.6	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m³	130	0.5	65.00

3.7	Transporti, furnizimi dhe vendosja i Gypave PVC te perforuar për drenazhim Ø200	m'	94	2.5	235.00
3.8	Transporti, furnizimi dhe punimi i parmaceve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashesi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	20	10	200.00
3.9	Transporti, furnizimi dhe punimi armatures per soleten e lesheses pllakore	kg	17500	0.4	7,000.00
3.10	Transporti, furnizimi dhe punimi i hidroizolimit dy shtresor te lesheses pllakore . Condor 2x4mm ose I ngjajshem	m²	445	1	445.00
PUNIMET E BETONIT Gjithsej:					18,433.20

6	LËSHESA PLLAKORE	Totali me TVSH:	19,323.20
---	------------------	-----------------	-----------

SINJALIZIMI HORIZONTAL					
C	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total
1	shenjezimi i rruges -vije e gjere e plote 120 mm, ana e djatht dhe ana e majte me ngjyr te plastifikuar me trashesi 2 mm.	m'	6390	0.55	3,514.50
2	shenjezimi i rruges -vije e nderprer dhe e plote me nderpreje sipas lokacionit, e gjere 120 mm, ne mes te aksit rrugor me ngjyr te plastifikuar me trashesi 2 mm.	m'	3195	0.45	1,437.75
3	Shenjezimi i rruges per vendkalime te kembesoreve me dim 500*4000 mm, ngjyr e plastifikuar 2 mm	m²	60	7.5	450.00
4	Shenjezimi i rruges per vendkalime te qiklistve (figura e qiklistit) me dimensione sipas standardeve, ngjyr e plastifikuar 2 mm	copë	14	15	210.00
Total.D:					5,612.25

SINJALIZIMI VERTIKAL					
D	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total
1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh, katerkendesh, dhe rrethor) e shenjes së trafikut "ndalje e detyruar" (dimensionet: 600 mm) duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne	copë	6	60	360.00

	lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.				
2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh,katerkendesh,dhe rrethor) e shenjes së trafikut "paralajmrim Kthesa" (dimensionet: 600 mm)duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.	copë	8	65	520.00
3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh,katerkendesh,dhe rrethor) e shenjes së trafikut "Paraljamrim femijet ne rruge" (dimensionet: 600 mm)duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.	copë	5	60	300.00
4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh,katerkendesh,dhe rrethor) e shenjes së trafikut "Kalim kembesoresh" (dimensionet: 600 mm)duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.	copë	8	60	480.00
5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh,katerkendesh,dhe rrethor) e shenjes së trafikut "Kryqezim me rrugen dytesore ne te djatht ose ne te majt" (dimensionet: 600 mm)duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.	copë	8	60	480.00
6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes se shenjes trekendesh,katerkendesh,dhe rrethor) e shenjes së trafikut "Kufizim shpejtsie 50 & 60" (dimensionet: 600 mm)duke perfshir furnizimin dhe montimin me shtylla vertikale ne lartesi te shtylles 2.20 m nga toka.	copë	8	60	480.00
Total. E:					2,620.00

REKAPITULLIM I PUNVE SINJALIZIMIT

8,232.25

RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT-PERROCKES					
E	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi /njësi me TVSH	Totali me TVSH
PUNËT PËRGATITORE					
1	Incizimi i trasës me të gjitha elementet gjeodezike, sipas elementeve të trasës të shënimeve në projekt.	m	2900	0.1	290.00

1.1	Pastrimi i terrenit, zbulimi i trasës, prerja e trupëzave, drunjëve të ndryshëm, shkurrave, gurëve në dimensione të ndryshme dhe të gjithë materialit të ndryshëm të hedhur në terren. Paguhet sipas m ² të sipërfaqes së pastruar. Në çmim të llogaritet pastrimi dhe bartja deri në deponi. Si dhe cdo domtimi i trotuarve, asfllalti duhet qe te kthehet ne gjendjen e meparshme nga ana e kompanis.	m2	8700	0.1	870.00
TOTAL :					1,160.00

PUNËT E GËRMIMIT					
2	Germimi dhe geryerja e materialeve te lumit te mbeturinave në lumë si dhe heqja e shtresës jo mbajtëse në përbërje të humusit si dhe bartja e tyre deri në deponine deri ne 5 km.	m3	3360	0.8	2,688.00
2.1	Mbushja dhe rrafshimi me dhe në hapësirat e nevojshme përgjat lumit, sipas projektit	m3	2100	0.1	210.00
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës.	m ²	8700	0.1	870.00
TOTAL :					3,768.00



PJESA E SIPËRME E LUMIT					
3	Furnizimi me rërë, 0-31.5mm, D=15cm, shtruarja dhe ngjeshja te bëhet përgjate shtratit të lumit, siq është e cekur në projekt.	m3	1260	5	6,300.00
3.1	Furnizimi me beton dhe betonimi i shtresës së shtratit të lumit nga betoni C25/30 (betoni hidroteknik) me trashësi d=10cm. Në çmim të llogaritet sasia e betonit që hyn në mes të pllakave të gurëve dhe armatura Ø8mm/15x15cm në të dy pjesët e murit. Sipas detalit	m3	840	50	42,000.00
3.2	Furnizimi me beton dhe betonimi i mureve ne te dy anet e urave nga betoni C25/30 (betoni hidroteknik) me trashësi d=20cm. Në çmim të llogaritet sasia e betonit që hyn në mes të pllakave të gurëve dhe armatura Ø8mm/15x15cm në të dy pjesët e murit. Sipas detalit	m3	18.156	60	1,089.36
3.3	Blerja, transporti, këputja, lakimi dhe montimi i hekurit (armaturës Ø10mm). Te specifikuar ne Projekt	kg	67200	0.4	26,880.00
3.5	Blerja dhe vendosja e rrasave të guri në shtratin e lumit. Rrasat duhen të jenë me karakteristika si të rrasave të Gllarevës Mveshja bëhet me rrasa me forma të ndyshme dhe trashësi d=3.0 cm.	m ²	8700	0.1	870.00

TOTAL :

77,139.36

NDRIQIMI PUBLIK

F	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender (orgjinale Katallogat ose breshura) te sillen gjate ofertimit. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve (orgjinale).					
1	Llampa 38W Eficiente e ndërtuar nga aliazhe alumini me mbyllje silikone e rezistueshme ndaj nxehtësis dhe e mbuluar me PMMA, mundësia e montimit prej -15 shkallë deri +15 në vertikale. Tensioni: 110 - 270V (50 - 60Hz) Color temperature: Cree, XTE, 4500K Efikasiteti i ndriçueshmerisë: deri 130lm/W Jetëgjatësia: 100000 orë Mbrojta nga lagështia: IP66 Mbrojta mekanike: IK10 Klasa e sigurisë: I Temperatura: -30 deri +60 grad celsius Dimming: 0%/50% 1-10V (dmth drita duhet të ketë input për dimming), poashtu duhet të ketë mundësinë e dimingut automatik në 5 intervale. Duhet të ketë kabllon për komunikim të lëshuar deri tek 0.6 metra mbi tokë përmes të cilës mund të rregullohen intervalet e dimmingut pa pasur nevojë të hipim në shtyllë Shpërndarja e dritës: Asimetrike të paktën 4000lm. Kategoria S3 në pajtim me EN13201 Poashtu drita duhet të plotësoj EN60598 - 1:2008 dhe EN60598 - 2 - 3:2003 Garancioni: 5 vite	copë	106	55	5,830.00

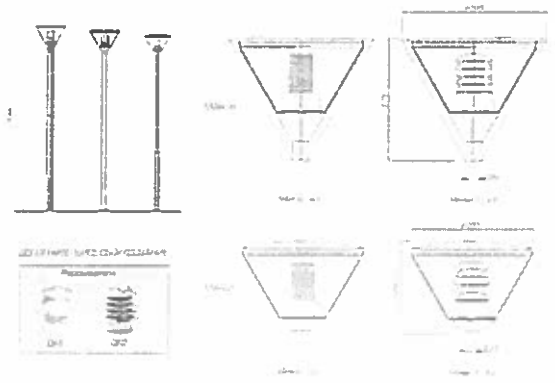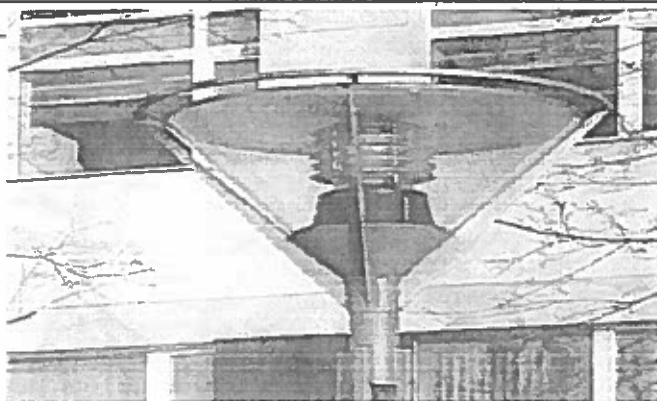

2	Driveri i dritës duhet të mundësoj të gjitha karakteristikat përshkruese të dritës dhe poashtu duhet të ketë jetëgjatësi 100000 orë pune. Garancioni: 5 vite	copë	106	15	1,590.00
4	Fotoreleja për ndezje të dritës. Duhet të ketë mundësinë e furnizimit me tension 24V AC ose DC dhe 230V AC 50Hz, 16A. Duhet të ketë mundësinë e rregullimit të sensitivitetit në dritë në dy rangje nga 1 lux deri në 500 lux dhe nga 100 deri 50000 lux. Vonesa e switchingut e rregullueshme në mënyrë që të eliminohet switchingu në rast të intervaleve të shkurta të dritës apo territ. Duhet të ketë input kontrollues shtesë për përdorim së bashku me timerin	copë	106	18	1,908.00
5	Luxometër sensorë përdoret për dhënien e informatës tek fotoreleja varësisht nga rregullimi i fotorelesë. Sensori duhet të ketë mbrojtjen IP55	copë	106	18	1,908.00
6	konvertues i tensionit AC DC, me termale të mbrojtura nga prekja. Tensionji hyres : 170 -140 V AC, tensioni dales :24 V DC. Duhet të ketë mbrojtje nga lidhja e shkurt, mbingarkesa dhe mbitensioni. DIN Rain Mount	copë	106	12	1,272.00
7	Timeri digjital do të përdoret për të vendosur kohën kur LED drita do të kalojë në modin e ruajtjes së energjisë. Me dy kontakte të cilat në konfigurim me dritën LED përdoren për ta kaluar dritën në "ENERGY SAVING MODE" duke e dërguar sinajlin e tensionit furnizues tek inputi i "DIMMINGUT" të dritës. Po ashtu do të përdoret për kontrollim të ngarkesës në kohë reale: ditore dhe javore. Duhet të ketë mundësinë të bëjë kalimin automatik nga koha dimrore në verore dhe anasjelltas. Duhet të ketë mbulesë të tejdukshme të pjesës së përparme e cila kontrollohet lehtë përmes 4 butonave, 100 vende memorike, LCD display, interval minimal 1s Tensioni: AC 230 V ose AC/DC 12-240 V Ngarkesa: AC-16A Temperatura e operimit: -20 °C deri +55 °C) Saktësia: max. ±1s/ ditë në 23 °C Duhet të ketë mundësinë e furnizimit nga back-up Dalje ciklike 1-99s Dalje pulsore: 1-99s Montimi: DIN rail EN 60715 Shkalla mbrojtëse: IP 40 Kategoria e mbitensionit: III	copë	106	15	1,590.00

	Shkalla e ndotjes: 2 Duhet të plotësoj standardet: EN.61812-1, EN.61010-1				
8	Kablllo LiYCY 2x2x0.75mm ² për lidhjen e sensorit luxmetër me fotorele. Ne gjatësi mes 8.5 m	copë	106	8	848.00
9	Kablllo PPL 3x0.75mm ² për lidhjen e dritës LED me bllokun kontrollues	copë	106	3	318.00
12	Kablllo komunikuese ndërmjet interfeisit dhe dritës me gjatësi 12 metra e cila vendoset nga ndriçuesi deri tek hapja poshtë shtyllës dhe do të qendroj aty me qellim që në të ardhmen të mund të ta përshtatim ndriçueshmerinë e rrugës varësisht nga nevojat dhe pa pasur nevojë të ngjitemi në shtyllë.	copë	106	5	530.00
13	Material i imët	paushall	1	50	50.00
14	Furnizimi dhe montimi i njehsorit elektrink trefazor të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V:(5A):50Hz	copë	1	75	75.00
15	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSHT të ndriçimit me dimensione 80x90x60cm	copë	1	30	30.00
16	Mihja e kanalit të gjatë 470m për shtrirjen e kablllos tokësore me dimensione 75x50cm si dhe mbulimi me rrastim i kanalit bëhet me makinat përkatëse.	m ³	1200	0.8	960.00
17	Vendosja e rërës përgjatë kanalit të bëhet në latesinë 20cm.	m ³	240	8	1,920.00
18	Betonimi i bazamentit të shtyllave 80x80x75 me beton të tipit MB30	m ³	62	40	2,480.00
19	Shtylla duhet të jetë për drita rrugore me gjatësi 5 metra në total (mbi tokë),konstruksioni primar nga Çeliku i zinktuar, me antracit RAL 7016 dhe me trasheshsi të mureve 3.5mm. Shtylla do të fiksohet me bulona dhe pllake adekuate e cila kapet për bazamenti prej Betoni.Poashtu duhet të ketë hapje në lartësin 0.8 - 1m që duhet të jetë vendi për kyqe me llaptop si kabllloja komunikuese nga ndriçuesi dhe përmes cilës kablllo mund të rregullohet dimmingu automatic i dritës. Forma sipas detajeve në projekt	copë	106	70	7,420.00
20	Furnizimi dhe vendosja e kablllos furnizuese PPOO Cu 4x10mm ² për ndriçim publik	m	3400	0.79	2,686.00
21	Furnizimi dhe vendosja e kablllos kryesore furnizuese PPOO(Cu) 4x35mm ² prej shtylles deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit	m	80	2.36	188.80

22	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për tërkëzim Fe/Zn 25*4mm	m	3400	0.7	2,380.00
23	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC Ø40 për kabllon furnizuese	m	3400	0.35	1,190.00
24	Shqyrtimet e nevojshme të kabllave dhe tërheqjes nga një kompani e licencuar për këtë.	paushall	1	50	50.00
25	Blerja, bartja dhe montimi i kuadrove furnizuese, të punuar nga lënda e dekapiruar me këto karakteristika: 700x1420x500 mm, trashësia e lëndës 2mm, me dy dritë, me mundësi të mbylljes me dritë, një hyrje dhe katër dalje të realizuara me puthitës special për mbrojtje nga lagështia dhe përforcim mekanik, siguresa për qarqet el., shkarkues të mbetjes, fotoqelulë të vendosur jashtë kuadrit shpërndarës, prizë njëfazore dhe poqë ndriquese, rele kohor me akordim kohor, rele fotoelektrike., rele kohor, kontaktor kryesor, sensor dritë, ndërprerës me shtypje mekanike ndërprerës për vendosje në punë manuale dhe automatike, grup matës për en.el. të shpenzuar.	copë	1	550	550.00
26	Montimi i kabllave në trafostacionin ekzistues ose në shtyllën si në situacion.	copë	1	100	100.00
27	Sonda për tërheqje Ø75mm/1500mm	copë	4	4	16.00
28	Demolimi i shtyllave ekzistuese dhe bartja e tyre deri në deponi. Qmimi të jepet për copë.	copë	15	5	75.00
29	Punë të pa papaparuar në paramasë	paushall	1	51	51.00
Total Ndriqimi publik					36,015.80

G	Punet tjera	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Punimi I projekti detal të egzekutimit (duke përfshirë të gjitha pozicionet e egzekutuara në terren, të deshmuar dhe me foto), situacionin dhe profilin gjatësor, diagramin e mbushjeve dhe gërmimeve, të dorëzohet në 3 copje dhe në CD.	m'	3195	0.305	974.48

	Egzaminimi I materialeve pas vuarjes ne veper te tyre si : Kubzave, skajoreve dhe elementeve tjera per Shqyrtim.				
2	Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përadhjen e materialit para fillimit të punimeve . Pastaj pas vuarjes ne veper nga menaxheret e projektit do te merren mostrat ne teren per keto materiale sipas standardeve dhe rregulloreve ne fuqi, dhe do te ekzaminohen ne laborator te pamvarur te percaktuar nga investitori (ne rast te kontesteve), shpenzimet per te gjitha keto pozicione duhet ti bart punkryesi, sipas qmimeve te tregut	komplet	1	102.02	102.02
Totali:					1,076.50

REKAPITULLIMI					
1	TOTAL PUNET RRUGORE				351,256.30
2	LËSHESA PLLAKORE				19,323.20
3	REKAPITULLIM I PUNVE SINJALIZIMIT				8,232.25
4	RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT-PERROCKES				82,067.36
5	NDRIQIMI PUBLIK				36,015.80
6	PUNET TJERA				1,076.50
Totali me TVSH:					497,971.41